



CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date : 26 / 4 / 24

BIJ/BR/Division : Reman

Department : Production

Advance Issue : 45,000/- Kyats/.....USD

Budget include (or) Not :

Yes Budgeted Title and Amount :

No Reasons for :

Required For:

Alternator outside repair. (Workshop use.)

Reman

30 KVA

Small Genset

မှတ်ချက်။

(၁) ကြိုတင်ငွေများကို သာမန်အားဖြင့် ထုပ်ယူသည်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် စာရင်းရှင်းရမည်။

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကြီးမားများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) ဆုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ၊

တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

Su Su Khine

Requester

Checked By

Phyo

Mgr/DH

Checked By

Khin Swe Lin

Finance & Account

Approved By

Ka Maung

GM/AGM/COO

Approved By


tele approved
Sir Aye Min Htoon

CMC/CEO/Chairwoman

04-CFD-CAS-FRM-001-03

Date

29.4.24

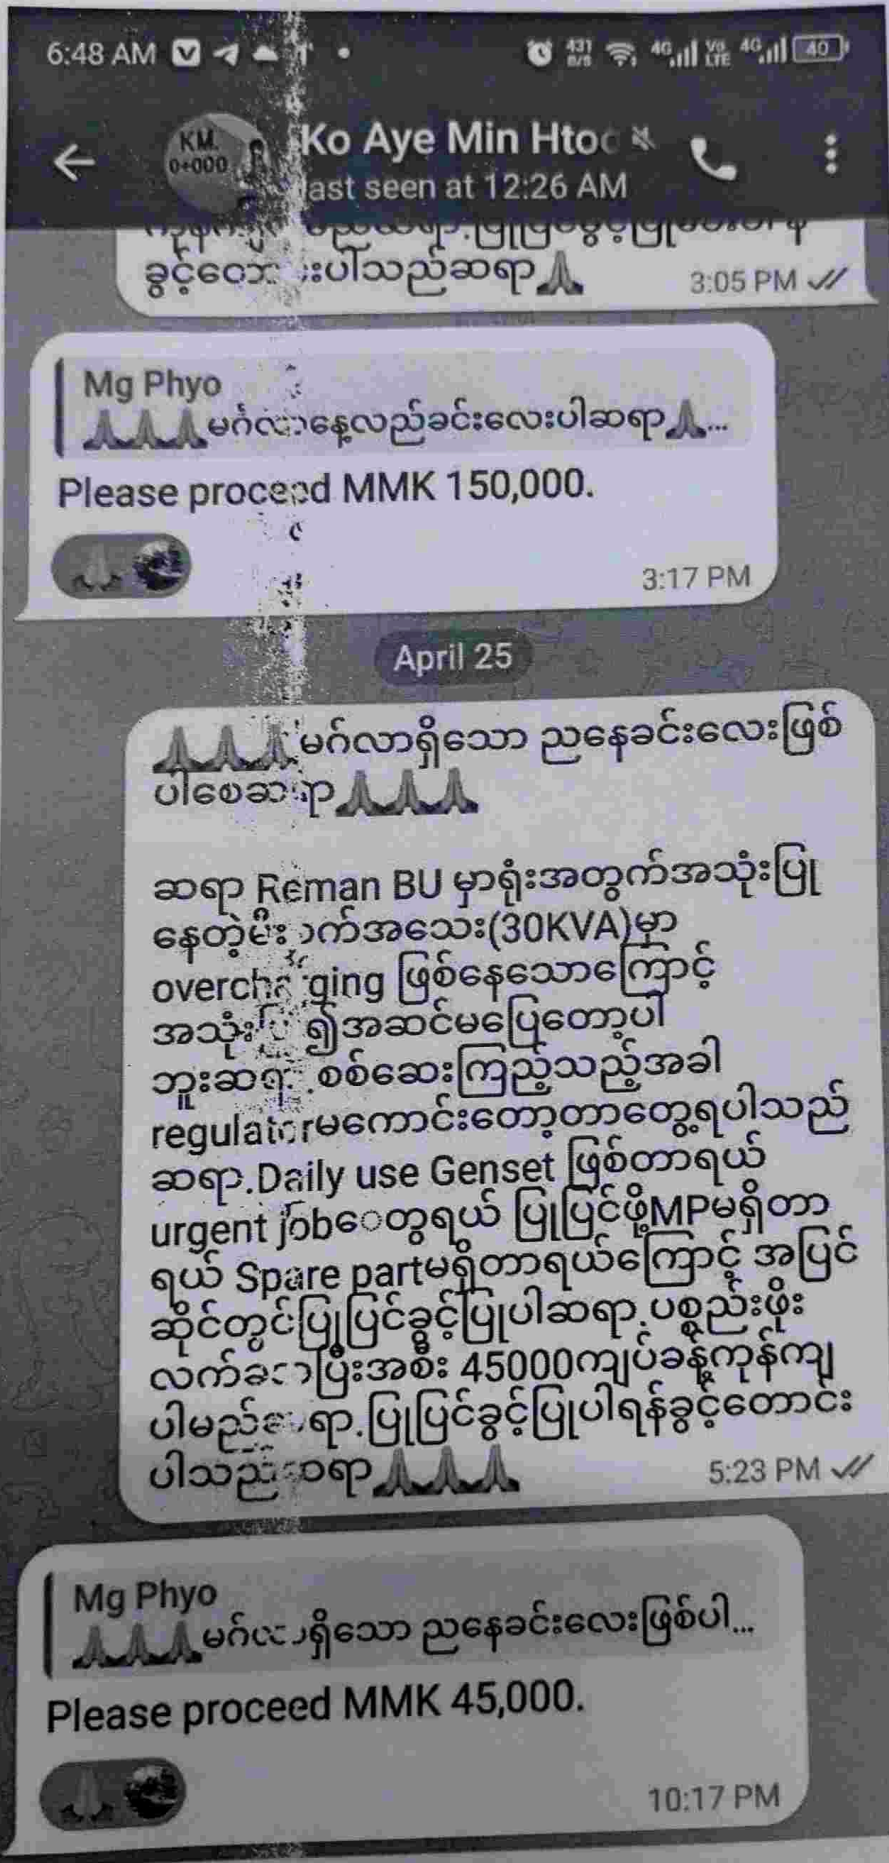

Ko Aye Min Htoo
last seen at 12:26 AM
မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါသည်ဆရာ 3:05 PM

Mg Phyo
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးပါဆရာ...
Please proceed MMK 150,000.
3:17 PM

April 25

မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေဆရာ
ဆရာ Reman BU မှာရုံးအတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ မီးသက်အသေး(30KVA)မှာ overcharging ဖြစ်နေသောကြောင့် အသုံးပြု၍ အဆင်မပြေတော့ပါဘူးဆရာ စစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါ regulatorမကောင်းတော့တာတွေ့ရပါသည်ဆရာ. Daily use Genset ဖြစ်တာရယ် urgent jobတွေရယ် ပြုပြင်ဖို့ MPမရှိတာရယ် Spare partမရှိတာရယ်ကြောင့် အပြင်ဆိုင်တွင်ပြုပြင်ခွင့်ပြုပါဆရာ ပစ္စည်းဖိုးလက်ခံပြီးအစား 45000ကျပ်ခန့်ကုန်ကျပါမည်ဆရာ. ပြုပြင်ခွင့်ပြုပါရန်ခွင့်တောင်းပါသည်ဆရာ

Mg Phyo
မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်းလေးဖြစ်ပါ...
Please proceed MMK 45,000.
10:17 PM