
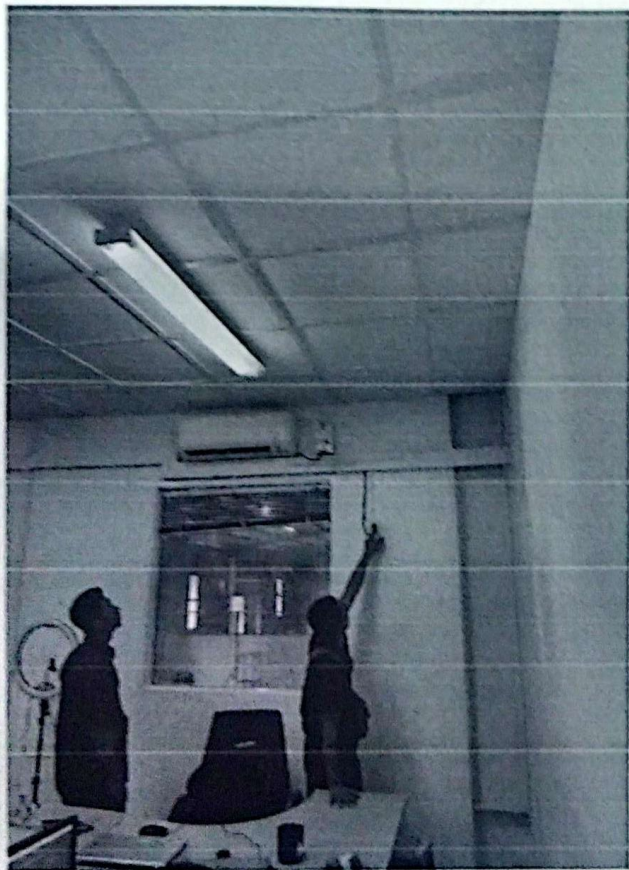
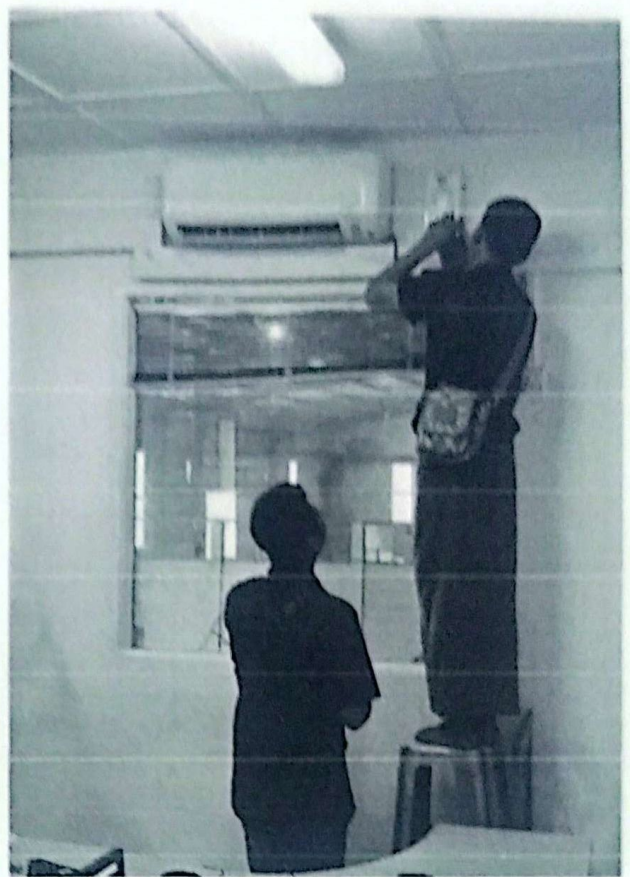


No	Room	Description	Quotation	Remark	Total
1	HR and NS room	Safeguard လဲရန်	ခန့်မှန်းခြေ = ၈၀၀၀၀	၂လုံးလဲလှယ်ရန်	160000
2	Log and MKT room	Outdoor လဲရန်	ခန့်မှန်းခြေ = ၅၀၀၀၀၀	Second စျေးနှုန်း	500000
3	F&A and BTC	Safeguard လဲရန်	ခန့်မှန်းခြေ = ၈၀၀၀၀	၂လုံးလဲရမည်	160000
4	W.H room	Compressor, Fan, capacitor	ခန့်မှန်းခြေ = ၅၀၀၀၀၀	အသစ်စျေးနှုန်း (အနည်းဆုံးစျေး)	500000
5	Log and MKT room	Safeguard လဲရန်	ခန့်မှန်းခြေ = ၈၀၀၀၀	၂လုံးလဲလှယ်ရန်	160000
Total					1480000

* Remark => HO GA Air-con PTC ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ချခံရခြင်းကြောင့် ချခံရခြင်းကြောင့်

AD

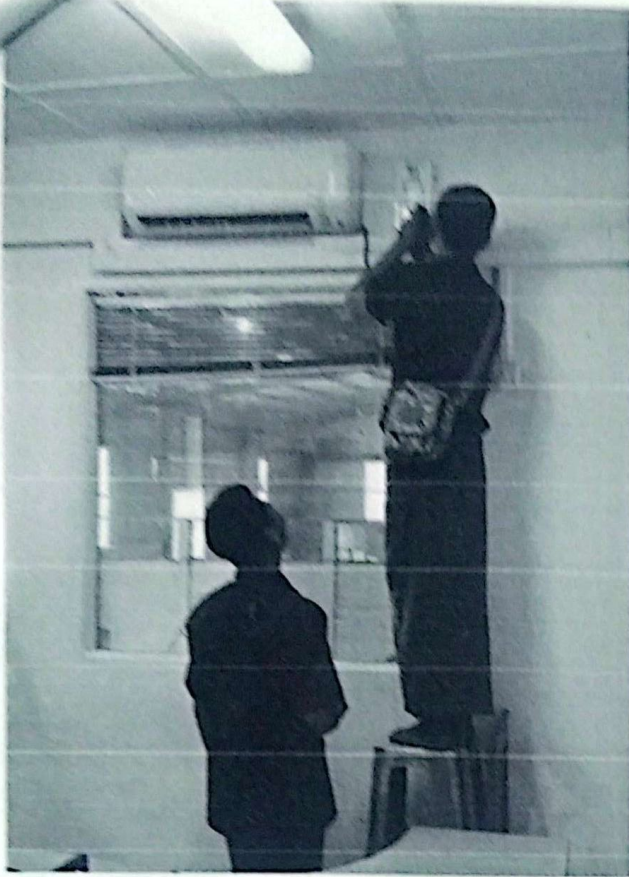

-New Customer Finding Big PCMO.MCO WorkShop.

-Lost Sale Customer sale follow up.

-We have no stock
Valvoline PCMO,
Matador MCO.

Thanks and regards,
Nyan Win Phyo,
MDY B2C Dept.

7:14 PM

Sayar U Aye Min Htoon (COO)

Swe Swe
Dear Sayar,COO,AGM and OM We would like to send the HRGA ...

Thanks.
Aircon ပြုပြင်ရန်များကို တစ်ခုချင်းစီကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် ပြုပြင်လဲလှယ်ရန်
များ ဖော်ပြပြီး advance request တက်ပေးပါ။

7:38 PM

Nyan Win Phyo
Dear Chairwoman, Ko ...

Thanks.
👍👍👍 7:39 PM

Pyae Phyo Oo
Dear Chairwoman, Ko ...

Thanks. 👍👍👍 7:40 PM

Pyae Phyo Zin (FnA Manager)
Dear Chairwoman ,Ko Aye M...