

U Aye Min Htun
last seen recently

November 18

ဆရာ
မင်္ဂလာပါ

Customer -Aqua King -Labutta job site
တွင် ငှားရမ်းထားသော Matador 250KVA
နှင့် Customer. Red star အုတ်တွင်း မှာ
ငှားရမ်း ထားတဲ့ 200KVA မီးစက်တွေမှာ
Battery တွေ မကောင်းတော့တဲ့ Urgent
အသစ်လဲပေးဖို့ အတွက် ဆရာ Approve
လေးလိုချင်လို့ပါဆရာ 🙏🙏🙏

For Aqua King

Matador -250KVA
Model - DE275D5
Sr No: - A1607084
Customer - Aqua King company
Rent period...Over 2years
Rental price...40lak per month
Job site... Lattputa
With Operator in job site
Battery..2units(100A)
Battery Price....534000 per 1unit(10%
discount)
Warranty..1year
Battery last replaced date...23.7.2023

For Red Star

Matador -200KVA
Model - DE220D5
Sr No: - A1607033
Customer - Red Star Rice mill
Rent period...1month
Rental price...40lak per month
Job site... အုတ်တွင်း
With Operator in job site
Battery..1units(100A)
Battery Price....534000 per 1unit(10%
discount)
Warranty..1year
Battery last replaced date...3.11.2021

Customer မှ လုပ်ငန်း မနှောင့်နှေး အောင် အ
မြန်ဆုံး စစ်ဆေး ပြုပြင်ပေးရန် အကူအညီ



U Aye Min Htun
last seen recently

Aung Ko Oo

ဆရာ မင်္ဂလာပါ Customer -Aqua King -Labut...

Total 3 units of batteries?

ဟုတ်ကဲ့ 3:21 PM


Aqua King..2units
Red star...1units ပါ သူက တစ်လုံး
ကောင်းပါတယ် 3:22 PM

Aung Ko Oo

ဆရာ မင်္ဂလာပါ Customer -Aqua King -Labut...

Please proceed to buy 3 units of batteries
(MMK 534,000 x 3). 3:24 PM

Message

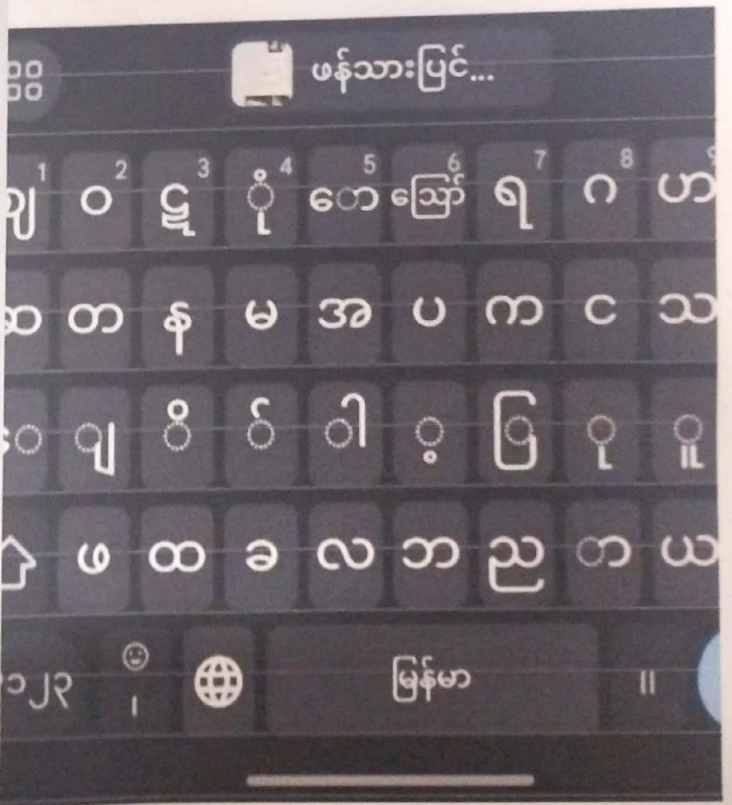



Rental Operation Group


12 members



Search

Pinned Message

Dear All Job Site မှ အဖွဲ့ Taxic နှင့် လျှင် HR Gro...

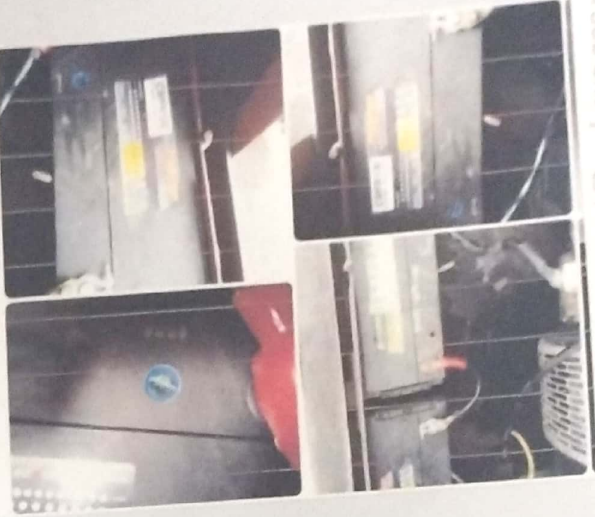

Red Star Ricemill Matador
200KVA Battery 2units ပို့တောင်း
ထားတပါ

11:09 AM

စက်ကနိုင်းမရပါဘူးနိုင်းတာနဲ့
Emergency stop alarm ပေါ်နေပါ
တယ်တဲ့ခင်ဗျာ

11:10 AM

ဘက်ထရီအားမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်

11:10 AM

Taungtho ရုံးကနေလည်လောက်
မှ service လာမယ်ပြောပါတယ်ခု
ကတောင်ပေါ်ဘက်မှာ Harvester
လုပ်နေလို့ပါတဲ့ခင်ဗျာ meterလည်းမ
ရှိပါဘူးတဲ့ဘက်ထရီတိုင်းခိုင်းဖို့က

11:10 AM



battery လဲအားမရှိပါဖူးခင်ဗျာ

7:32 PM



controller ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ

8:36 PM



RENTA

Department Name
Payment D
Payment
No
Pay